

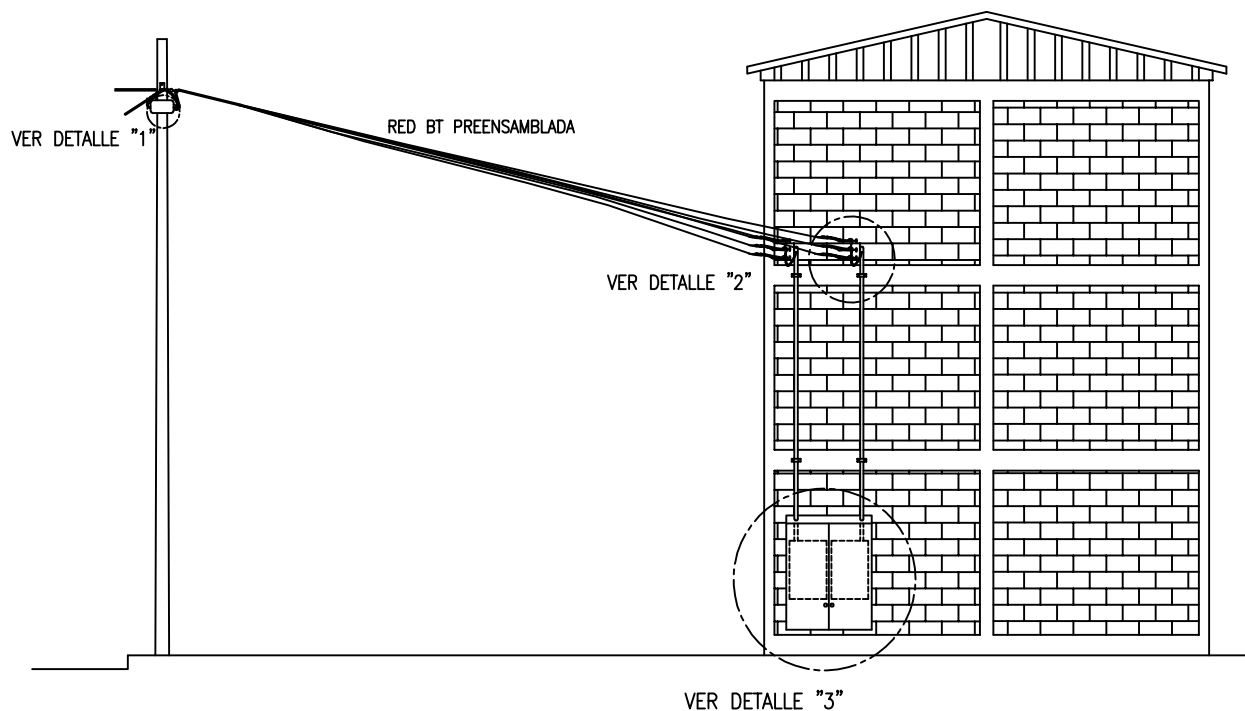


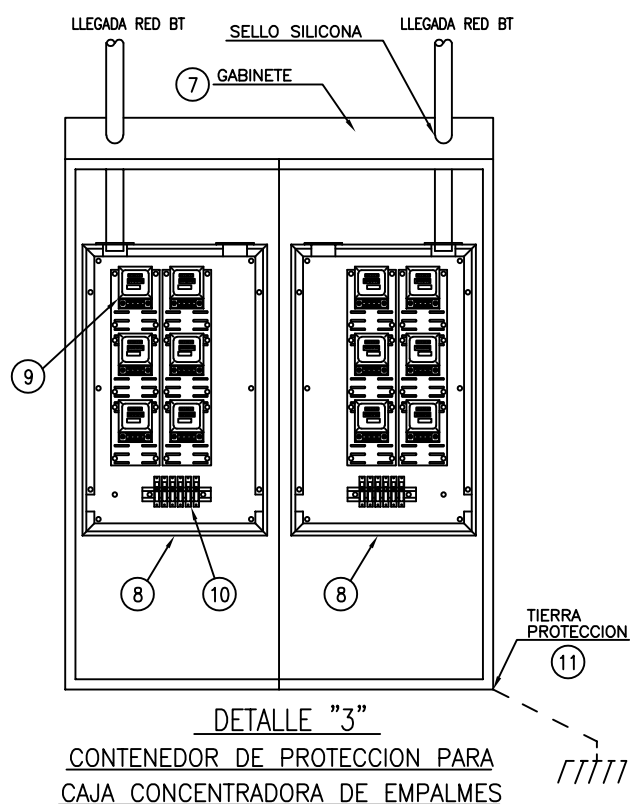

DISPOSICION GENERAL

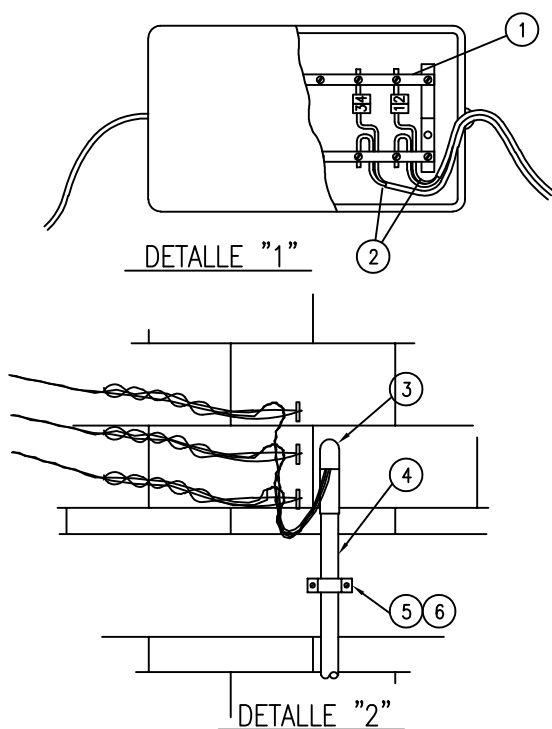



NOTA:

- LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES AL INTERIOR DE LOS GABINETES DEBERÁ CONTEMPLAR UN 15% DE ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS EMPALMES.

DIAGRAMA RED Y CONTENEDOR DE PROTECCION BT
PARA BLOCK DEPARTAMENTOS
DISPOSICIÓN GENERAL Y DETALLES

ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	REVISO		DIBUJO	D.C.A.	PLANO N°
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	APROBO	11-2008	PROYECTO	M.R.M.	ECA-03-N
					ESCALA	NO	LAMINA 1 DE 3

CGE S.A.

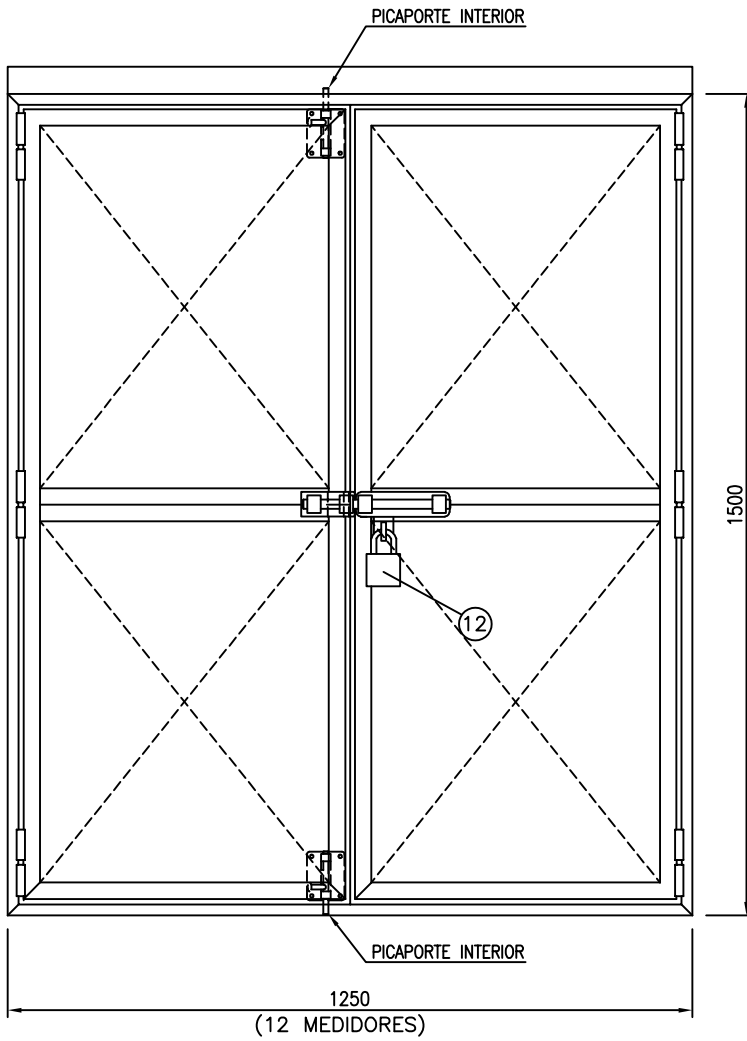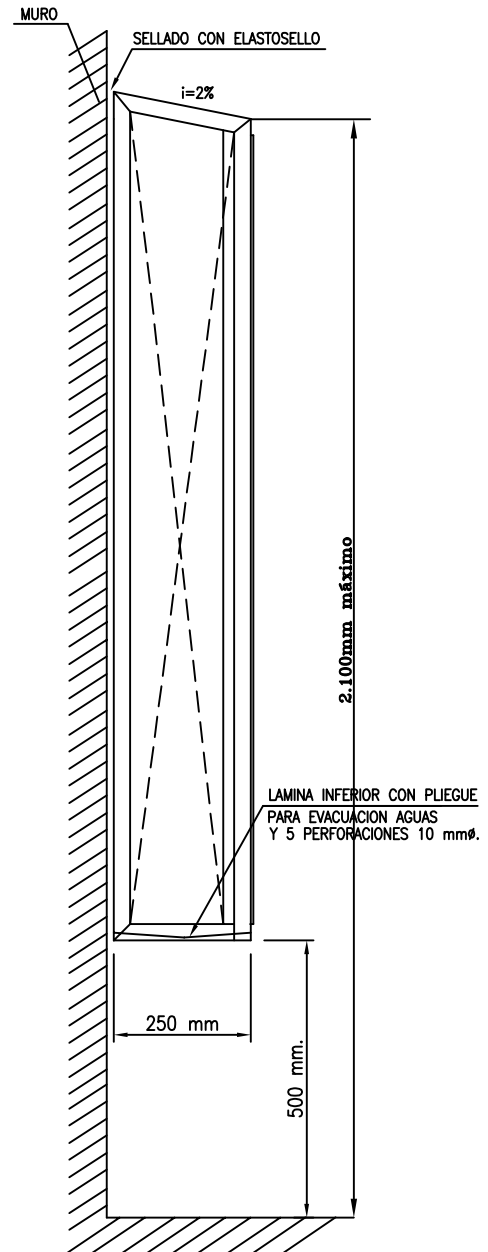ELEVACION

PERFIL

			DIAGRAMA RED Y CONTENEDOR DE PROTECCION BT PARA BLOCK DEPARTAMENTOS DISPOSICIÓN GENERAL CONTENEDOR				
			REVISO		DIBUJO	D.C.A.	PLANO N°
ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	APROBO		PROYECTO	M.R.M.	ECA-03-N
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	11-2008	ESCALA	NO	
CGE S.A.							LAMINA 2 DE 3

OBSERVACIONES

- 1.- GABINETE PARA MEDIDORES EN ESTRUCTURA Fe L 30x30x3 mm
Y PLANCHA DE ACERO DE 2 mm DE ESPESOR EN PUERTAS, Y 1,5 mm
- 2.- PINTURA ANTIOXIDO Y ESMALTE GRIS CORPORATIVO CGE.

NOTAS

- 1.- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS EXCEPTO DONDE SE INDICA EN GABINETE.
- 2.- GABINETE EN DISPOSICION GENERAL (SIN DETALLES CONSTRUCTIVOS)
- 3.- LA CONEXION DESDE LA CAJA DE BARRAS AL MEDIDOR MONOFASICO ES INDIVIDUAL PARA CADA SERVICIO, Y SE UTILIZARA CABLE CONCENTRICO.
- 4.- PLANO SE ACTUALIZA DE ACUERDO A PLIEGOS TÉCNICOS DEL DS08/2019. PARA LOS TEMAS NO ABORDADOS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS SE DEBE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE PLANO.
- 5.- MATERIALES INDICADOS Y SUS CÓDIGOS SON PARA USO INTERNO DE CGE.
- 6.- CUANDO SE TRATE DE EMPALMES CONCENTRADOS PARA VIVIENDAS SOCIALES, LOS ALIMENTADORES DEBERÁN CONECTARSE EN FORMA DIRECTA ENTRE EL PRIMER TABLERO DE LA VIVIENDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA PRIVILEGIANDO QUE LOS ALIMENTADORES INGRESEN DIRECTAMENTE POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CAJA DE EMPALME EVITANDO CAJAS DE DISTRIBUCIÓN O EMPALME EN ZONAS COMUNES (RIC N°1, 7.14 Y 7.19).
- 7.- LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES AL INTERIOR DE LOS GABINETES DEBERÁ CONTEMPLAR UN 15% DE ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS CRECIMIENTOS.

LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT	CÓDIGO	PLANO	D E S C R I P C I O N
1				NUMERO PARA MARCAR ACOMETIDA
2	0,5m			CINTA AISLADORA 3/4"
3	2			CURVA DE REDUCCIÓN 2 1/4" A 2"
4	8 m			CAÑERÍA GALV. 2" Ø
5	6			ABRAZADERA METÁLICA PARA CAÑERÍA DE 2"
6	12			TORNILLO DE FIJACION CON TARUGO
7	1			CONTENEDOR DE PROTECCION PARA 12 MEDIDORES Y AUTOMATICOS
8	2			CAJA TPO TORTUGA PARA 6 MEDIDORES
9	12			MEDIDORES
10	12			AUTOMATICOS (DE ACUERDO A PROYECTO 25 A MÍNIMO)
11	1			TIERRA DE PROTECCION
12	1			CANDADO TIPO "G"
13	—			CABLE PREENSAMBLADO

			DIAGRAMA RED Y CONTENEDOR DE PROTECCION BT PARA BLOCK DEPARTAMENTOS LISTA DE MATERIALES				
			REVISO		DIBUJO	D.C.A.	PLANO N°
ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	APROBO		PROYECTO	M.R.M.	ECA-03-N
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	11-2008	ESCALA	NO	
CGE S.A.							LAMINA 3 DE 3