
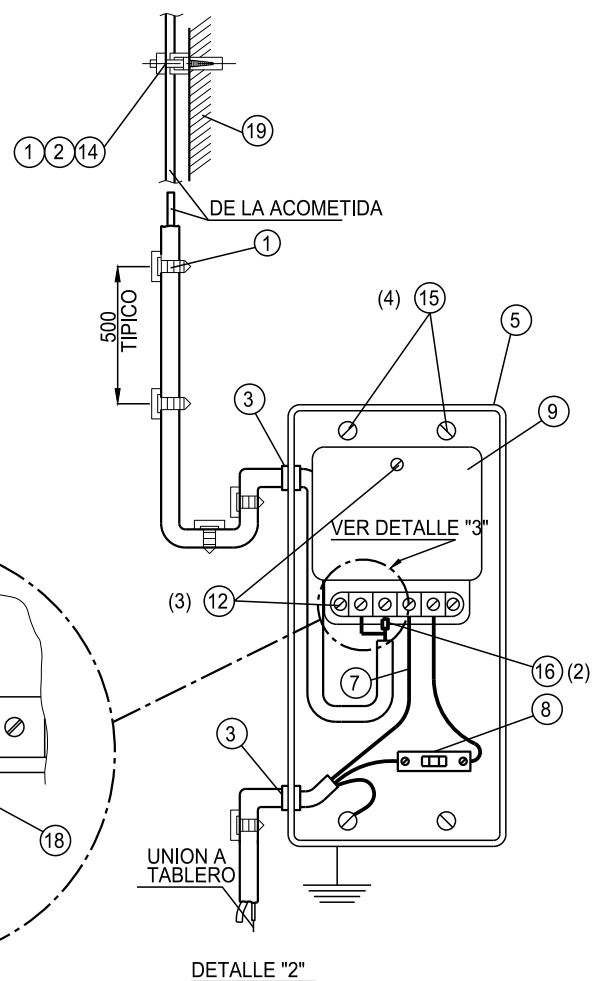
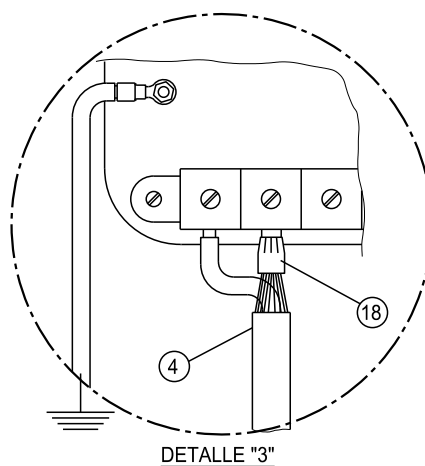




DISPOSICION GENERAL

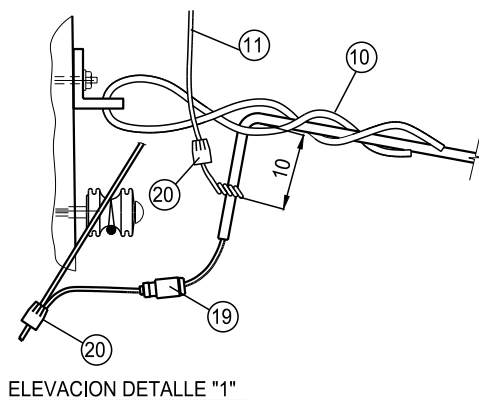


NOTA

1.- LA INSTALACION INTERIOR DEBERA CONSIDERAR UN TERMINAL DE TIERRA DE PROTECCION PARA LA CONEXION DE LA CAJA DE EMPALMES


			EMPALME MONOFASICO A-6, A-9 Y A-16 EN POSTE DE MADERA ALIMENTADO DESDE RED AEREA DESNUDA				
ACTUALIZACION DS08/2019	JPCA	01-25					
ACTUALIZACION	CAVS	22-22	REVISOR		DIBUJO	R.F.G	PLANO N°
REVISION GENERAL			APROBADO		PROYECTO		EMA-06-N
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	01-2025	ESCALA	NO	
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							LAMINA 1 DE 4

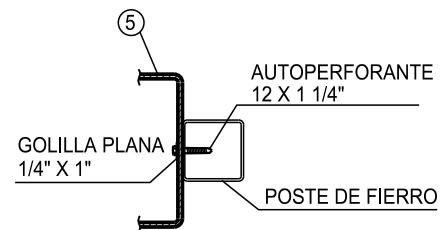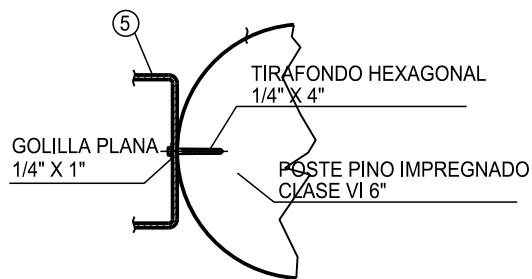

FIJACION CAJA MED.

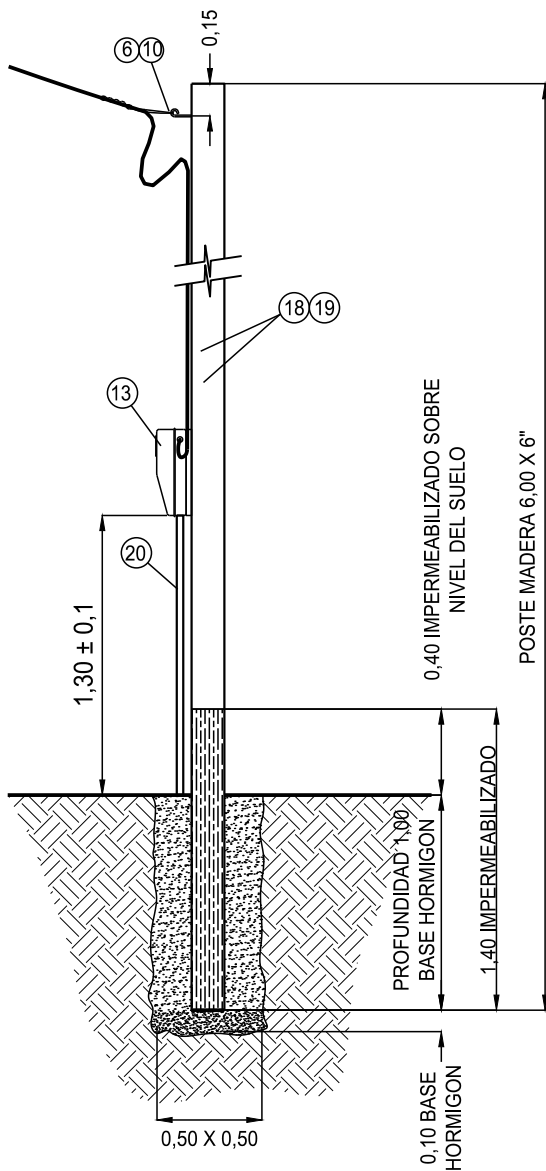

DETALLE INSTALACION POSTE DE MADERA

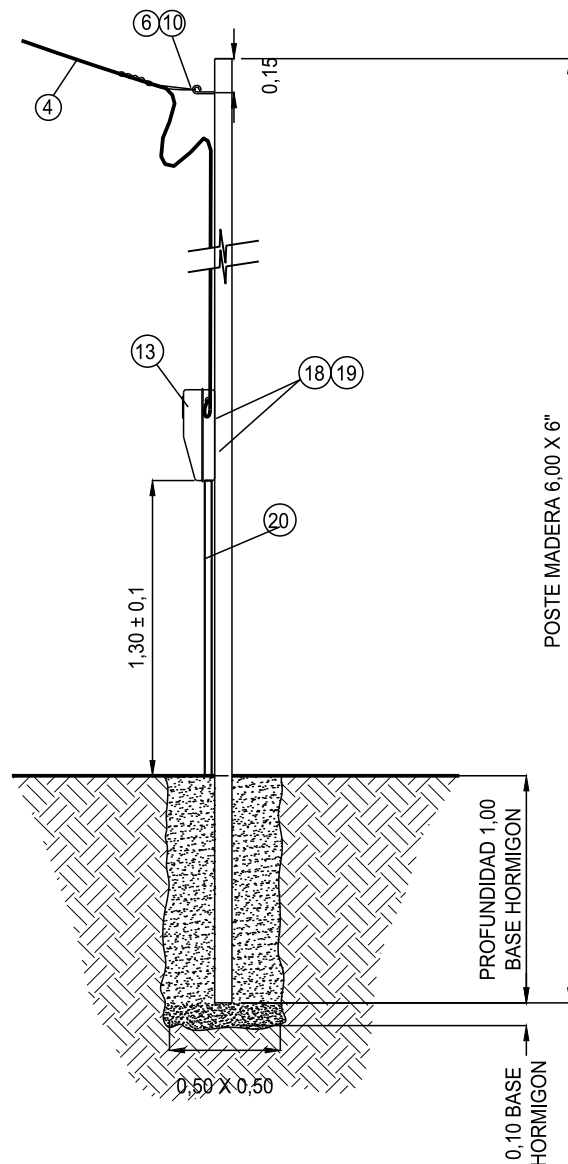

DETALLE INSTALACION POSTE FIERRO

EMPALME MONOFASICO A-6, A-9 Y A-16 EN POSTE DE MADERA ALIMENTADO DESDE RED AEREA DESNUDA

ACTUALIZACION DS08/2019 JPCA 01-25

ACTUALIZACION CAVS 22-22

REVISION GENERAL

MODIFICADO FIRMA FECHA

REVISOR

APROBO

FECHA 01-2025

DIBUJO R.F.G

PROYECTO

ESCALA NO

PLANO N°

EMA-06-N

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

LAMINA 2 DE 4

LISTADO DE MATERIALES

ITEM	CANTIDAD			PLANO	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION	ITEM
	A6	A9	A16				
1	6	6	6		6134	ABRAZADERA DE PLASTICO TIPO HEBILLA	1
2	6	6	6		6235	BASE DE SUJECION ABRAZADERA HEBILLA	2
3	2	2	2		9588	BOQUILLA PARA CABLE CONCENTRICO	3
3	6	6	6		6134	AMARRA PLASTICA VER NOTA N°15	3
4	24m	24m	---			CABLE CONCENTRICO 6 mm2 (A6 Y A9)	4
4	---	---	24m			CABLE CONCENTRICO 10 mm2 (A16)	4
5	1	1	1		68551	CAJA DE EMPALME MONOFASICO SEGÚN ZONA Y TIPO DE MEDIDOR (TAPA MET R7010TS P/CAJA EMPALME 1F TIPO O SIMILAR SAIME)	5
5	1	1	1			BASE DE SUJECION DE MADERA PARA CAJA DE EMPALME 1X10 PULGADAS (TABLA) CON 40 CM DE LARGO NOTA 16	5
6	1	1	1		178	CANCAMO ABIERTO GALVANIZADO 7,8 X 110MM CON PLETINA DE SUJECION	6
6	1	1	1			PERNO OJO O SOPORTE DE REMATE / HEBILLA SOLDADA TIPO U	6
7	0,5m	0,5m	0,5m		6897	CINTA AISLADORA 3/4" TIPO INTERPERIE (SEGUNDA CAPA) RESISTENTE UV	7
7	0,5m	0,5m	0,5m		37195	CINTA DE GOMA 3/4"AUTOFUNDENTE (PRIMERA CAPA)	7
8	1	---	---		sin codigo definido	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO HASTA 25 A CURVA TIPO D VER NOTA N° 15	8
8	---	1	---		sin codigo definido	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO HASTA 40 A CURVA TIPO D VER NOTA N° 15	8
8	---	---	1		sin codigo definido	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO HASTA 63 A CURVA TIPO D VER NOTA N° 15	8
9	1	1	1		sin codigo definido	MEDIDOR MONOFASICO DE ENERGIA ACTIVA CON VISOR SIMPLE CERTIFICADO SEC	9
10	2	2	2		9591	CONJUNTO TENSOR MORDAZA DE ACOMETIDA (VER NOTA) DEPENDE DE LA ZONA (NORTE CENTRO SUR)	10
10	2	2	2		sin codigo definido	AISLADOR TENSOR DE EMPALME DE CERAMICO (VER NOTA) DEPENDE DE LA ZONA (NORTE CENTRO SUR)	10
11	2,0m	2,0m	2,0m		15.10.70-2	ALAMBRE PI 6 MM2 O 10MM2 SEGÚN TIPO DE CONCÉNTRICO	11
12	3	3	3		14.02.07700-6	PERNO CABEZA REDONDA 3/16" X 1/4" CON TUERCA (FIJA EL MEDIDOR A LA PARRILLA DE LA CAJA)	12
13	2	2	2		16.02.09292-1	SELLOS PARA EMPALME BLOCK INTERIOR / CAJA DE EMPALME	13
14	6	6	6		14.09.00575-2	TORNILLO DE ACERO CADM. ROSCALATA N°8 X 1" CABEZA PLANA PARA LAS ABRAZADERA	14
15	4	4	4		14.08.00576-7	TORNILLO DE ACERO CADM. ROSCALATA N°10 X 1" CABEZA REDONDA FIJA CAJA DE EMPALME AL MURO	15
16	4	4	4		24.11.08978-1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6MM2 (NOTA N°3)	16
17	1	1	1		13.031239-3	SELECCIÓN E INSTALACION DE POSTE VER NOTA N° 24	17
17	1	1	1			CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADA DE 1/2" PARA LA BAJADA DE TIERRA DE PROTECCION 2 METROS	17
17	1	1	1			CÁMARA DE REGISTRO TIERRA PVC 160MM CON TAPA RIC N° 06	17
17	1	1	1		18365	CONECTOR BRONCE PARA BARRA DE 3/4 (CONECTOR PARA LA TIERRA)	17
18	1	1	1		24.11.08978-1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6MM2 (NOTA N°3)	18
19	1	1	1			CONECTOR VISE 8-2AWG GC-8002 (NEUTRO)	19
19	---	---	1		67113	FUSIBLE CONECT DENTADO 63A, 400V, NEOZED	19
19	1	1			69292	FUSIBLE CONECT DENTADO 50A, 400V, NEOZED	19
19	1	1	0		38164	PORTAFUSIBLE AEREO HORIZONTAL TIPO DPAD	19
20	1	1	1			CONECTOR DE COMPRESIÓN, CON CUBIERTA	20

EMPALME MONOFASICO A-6, A-9 Y A-16 EN POSTE DE MADERA ALIMENTADO DESDE RED AEREA DESNUDA

ACTUALIZACION DS08/2019	JPCA	01-25						
ACTUALIZACION	CAVS	22-22	REVISO		DIBUJO	R.F.G	PLANO N°	
REVISION GENERAL			APROBO		PROYECTO		EMA-06-N	
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	01-2025	ESCALA	NO		
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							LAMINA 3 DE 4	

			EMPALME MONOFASICO A-6, A-9 Y A-16 EN POSTE DE MADERA ALIMENTADO DESDE RED AEREA DESNUDA				
ACTUALIZACION DS08/2019	JPCA	01-25					
ACTUALIZACION	CAVS	22-22	REVISO		DIBUJO	R.F.G	PLANO N°
REVISION GENERAL			APROBO		PROYECTO		EMA-06-N
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	01-2025	ESCALA	NO	
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							LAMINA 4 DE 4