



Ficha Técnica de Instalación para Instaladores Eléctricos

Versión: 03

Realiza: Diego Bustos P.

Santiago, junio 15, 2026

NT Aplicada:	
Tipo:	FICHA TÉCNICA
Manual:	FICHA TÉCNICA DE INSTALACIÓN PARA INSTALADORES ELÉCTRICOS

Versión de actualización instructivo

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
V3_06_09	15-06-2026	Diego Bustos P.	Confección

Fecha:	15-06-2026
---------------	------------

Aprueba:


Versión	Fecha	Estado	Aprueba
V03_06_26	15-06-2026	Aprobado / No Aprobado	Responsable

1. Tipo de medidores

- A. **Medidor monofásico XJ:** DDZY 566-M Single Phase Meter
- B. **Medidor trifásico XJ:** DTZY 566-M Three Phase Four Wires CT y CT-PT Meter
- C. **Medidor monofásico NARI:** DDZY 733 Single Phase Meter
- D. **Medidor trifásico NARI:** DTZY 733 Three Phase Meter

2. Ficha técnica del medidor

I. Medidor monofásico XJ: DDZY 566-M Single Phase Meter

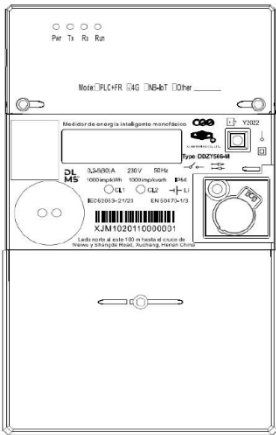

Dimensiones	218.9x129.5x71.5 mm
Espacio mínimo requerido	Largo: 225 mm Ancho: 135 mm Frontal: 76,5 mm
Distancias Mínimas	Altura mínima hacia el piso: 0,80m Altura máxima superior: 2,10m Distancia mínima colindante: 0,20m

Fig.1 Equipo de medida XJ DDZY 566-M

II. Dimensiones del equipo de medida:

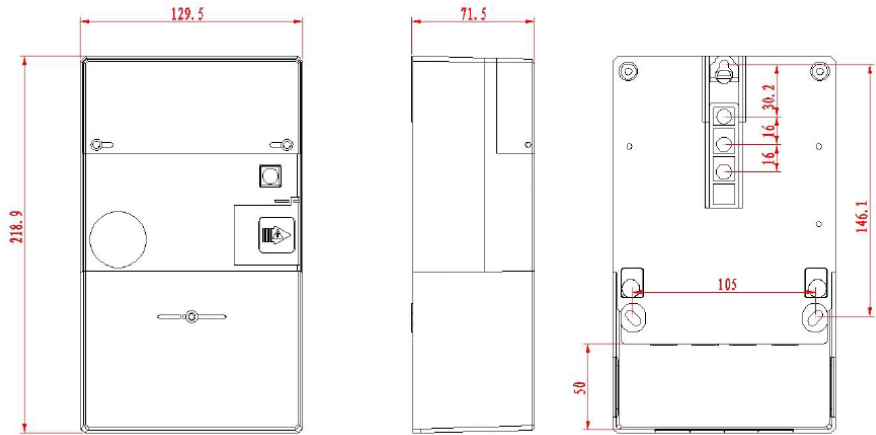


Fig.2 Dimensiones del equipo

III. Ubicación de bornes


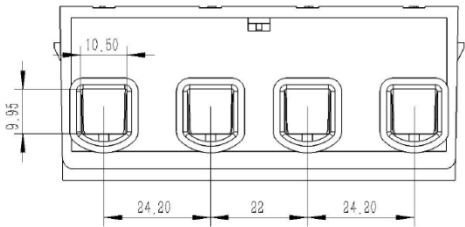


Fig.3 Dimensión de los bornes de alimentación

II. Medidor Trifásico XJ: DTZY 566-M Three Phase Four Wires CT y CT-PT Meter

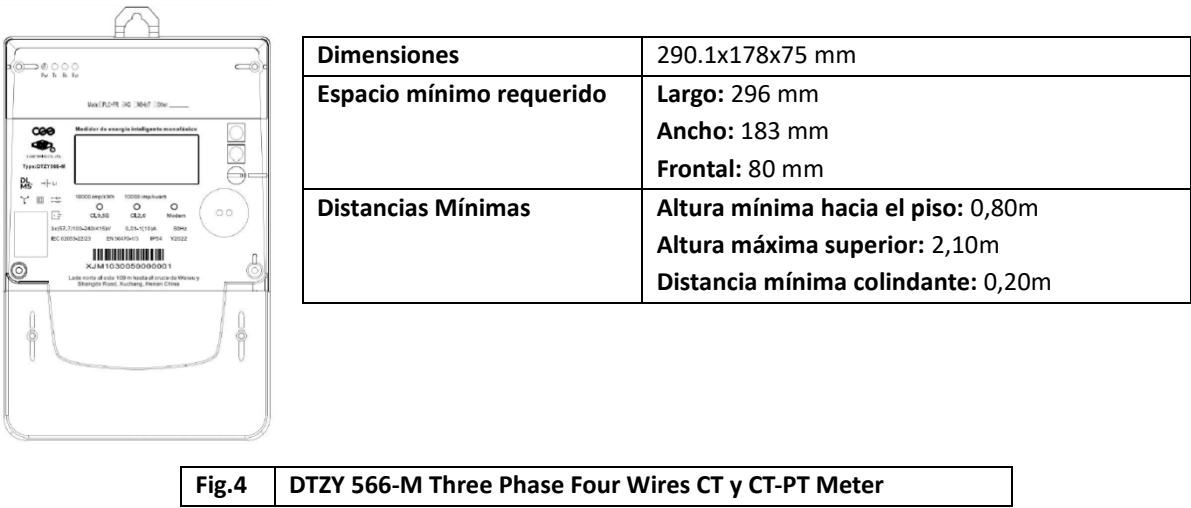

I. Dimensiones del equipo de medida:

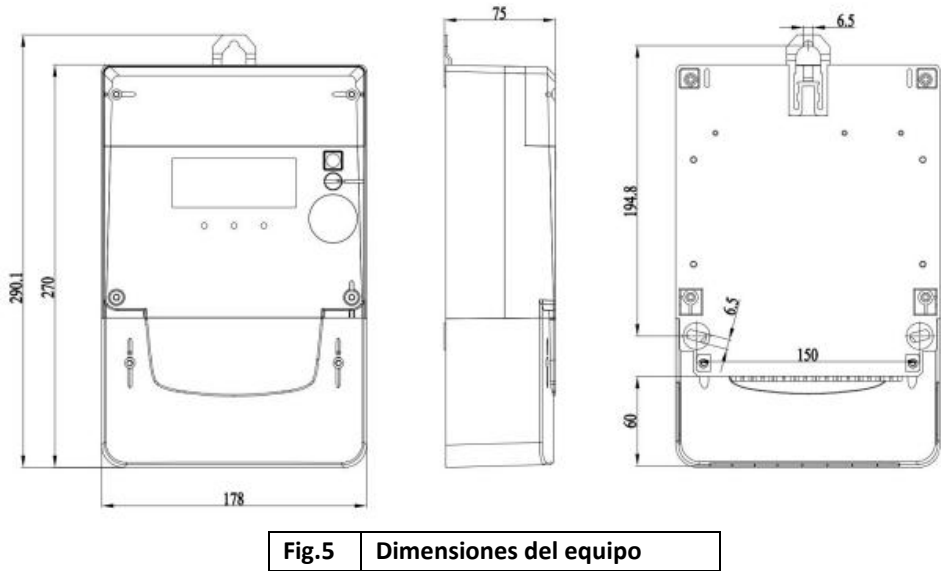


Fig.5

Dimensiones del equipo

II. Ubicación de bornes


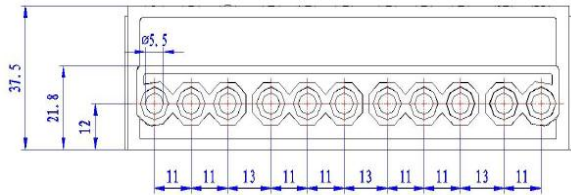


Fig.6

Dimensión de los bornes de alimentación

IV. Medidor monofásico NARI: DDZY 733 Single Phase Meter

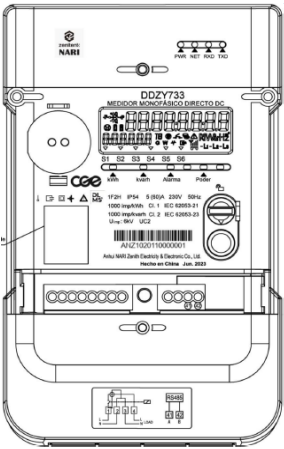

Dimensiones	228x140x77 mm
Espacio mínimo requerido	Largo: 233 mm Ancho: 145 mm Frontal: 82 mm
Distancias Mínimas	Altura mínima hacia el piso: 0,80m Altura máxima superior: 2,10m Distancia mínima colindante: 0,20m

Fig.7 DDZY 733 Single Phase Meter

I. Dimensiones del equipo de medida:

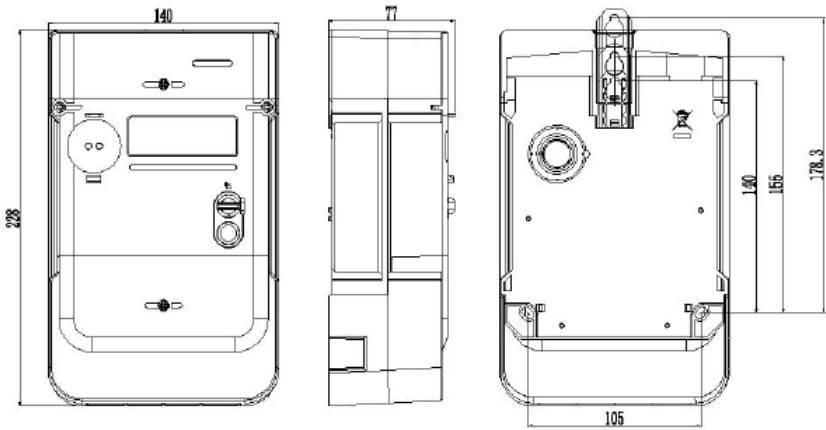


Fig.8 Dimensiones del equipo

II. Ubicación de bornes

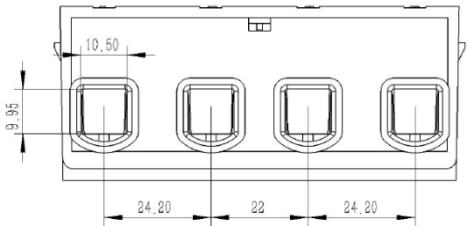


Fig.9 Dimensión de los bornes de alimentación


III. Medidor Trifásico NARI: DTZY 733 Three Phase Meter



Dimensiones	290.1x170x83 mm
Espacio mínimo requerido	Largo: 295 mm Ancho: 175 mm Frontal: 88 mm
Distancias Mínimas	Altura mínima hacia el piso: 0,80m Altura máxima superior: 2,10m Distancia mínima colindante: 0,20m

Fig.10 DTZY 733 Three Phase Meter

III. Dimensiones del equipo de medida:

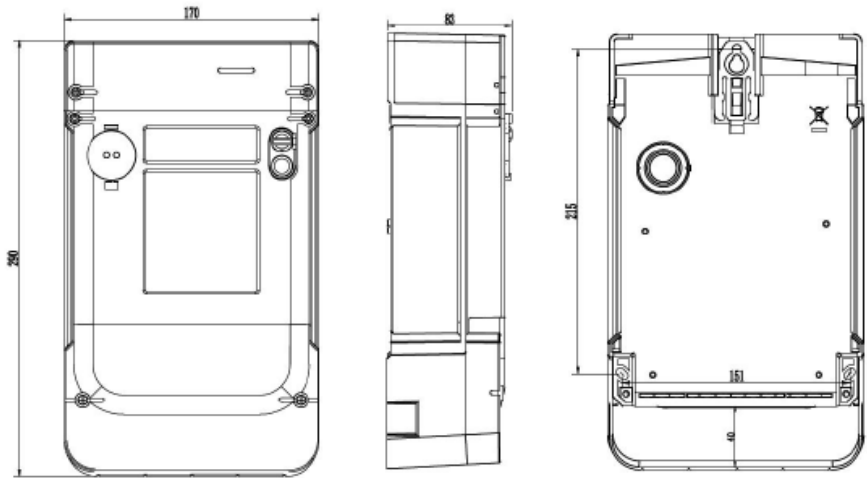

IV. Ubicación de bornes y conexiones

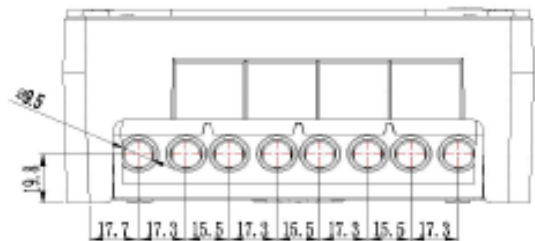


Fig.13 Dimensiones del equipo